

Koldtvandsmåler RTKP-8

Tørløber

- ✓ Ringstempelmåler
- ✓ 5-cifret rulletællerværk
- ✓ Tørløber, magnetisk kraftoverførsel
- ✓ Tællerværket fuldstændig lukket enhed
- ✓ Optimal aflæselighed i mange år
- ✓ Korrosionsbestandige materialer
- ✓ 2 års garanti mod materiale- og fabrikationsfejl

Tekniske specifikationer:

Byggelængde:	100 mm
Nominel diameter:	15 mm
Nominelt flow, Qn:	300 l/h
Størst tilladelig flow, Qmax:	600 l/h
Flow ved 10 mVs tryktab:	600 l/h
Nøjagtighed:	
Qmin-Qt 12,5 22,5 l/h:	± 5%
Qt-Qmax 22,5 600 l/h:	± 2%
Opstart flow:	2 l/h
Driftstemperatur:	max. 40°C
Driftstryk:	max. 10 bar
Tællerværk:	
min. aflæsning	0,01 l
max. aflæsning	99999 l
Tilslutninger:	3/4" RG
Forskrutninger (ekstraudstyr) :	1/2" RG
Vægt:	0,5 kg
Standardisering:	ISO 4064


Konstruktion:

Et oscillerende ringstempel fremfører ved hvert udsving et kendt rumfang af vandet.

Udsvinget registreres af tællerværket via en magnetisk kobling.

Da tællerværket er helt adskilt fra vandet, forbliver målerskiven ren og let aflæselig.


Få slidbestandige dele sikrer præcis funktion, lang levetid og sparsom service.

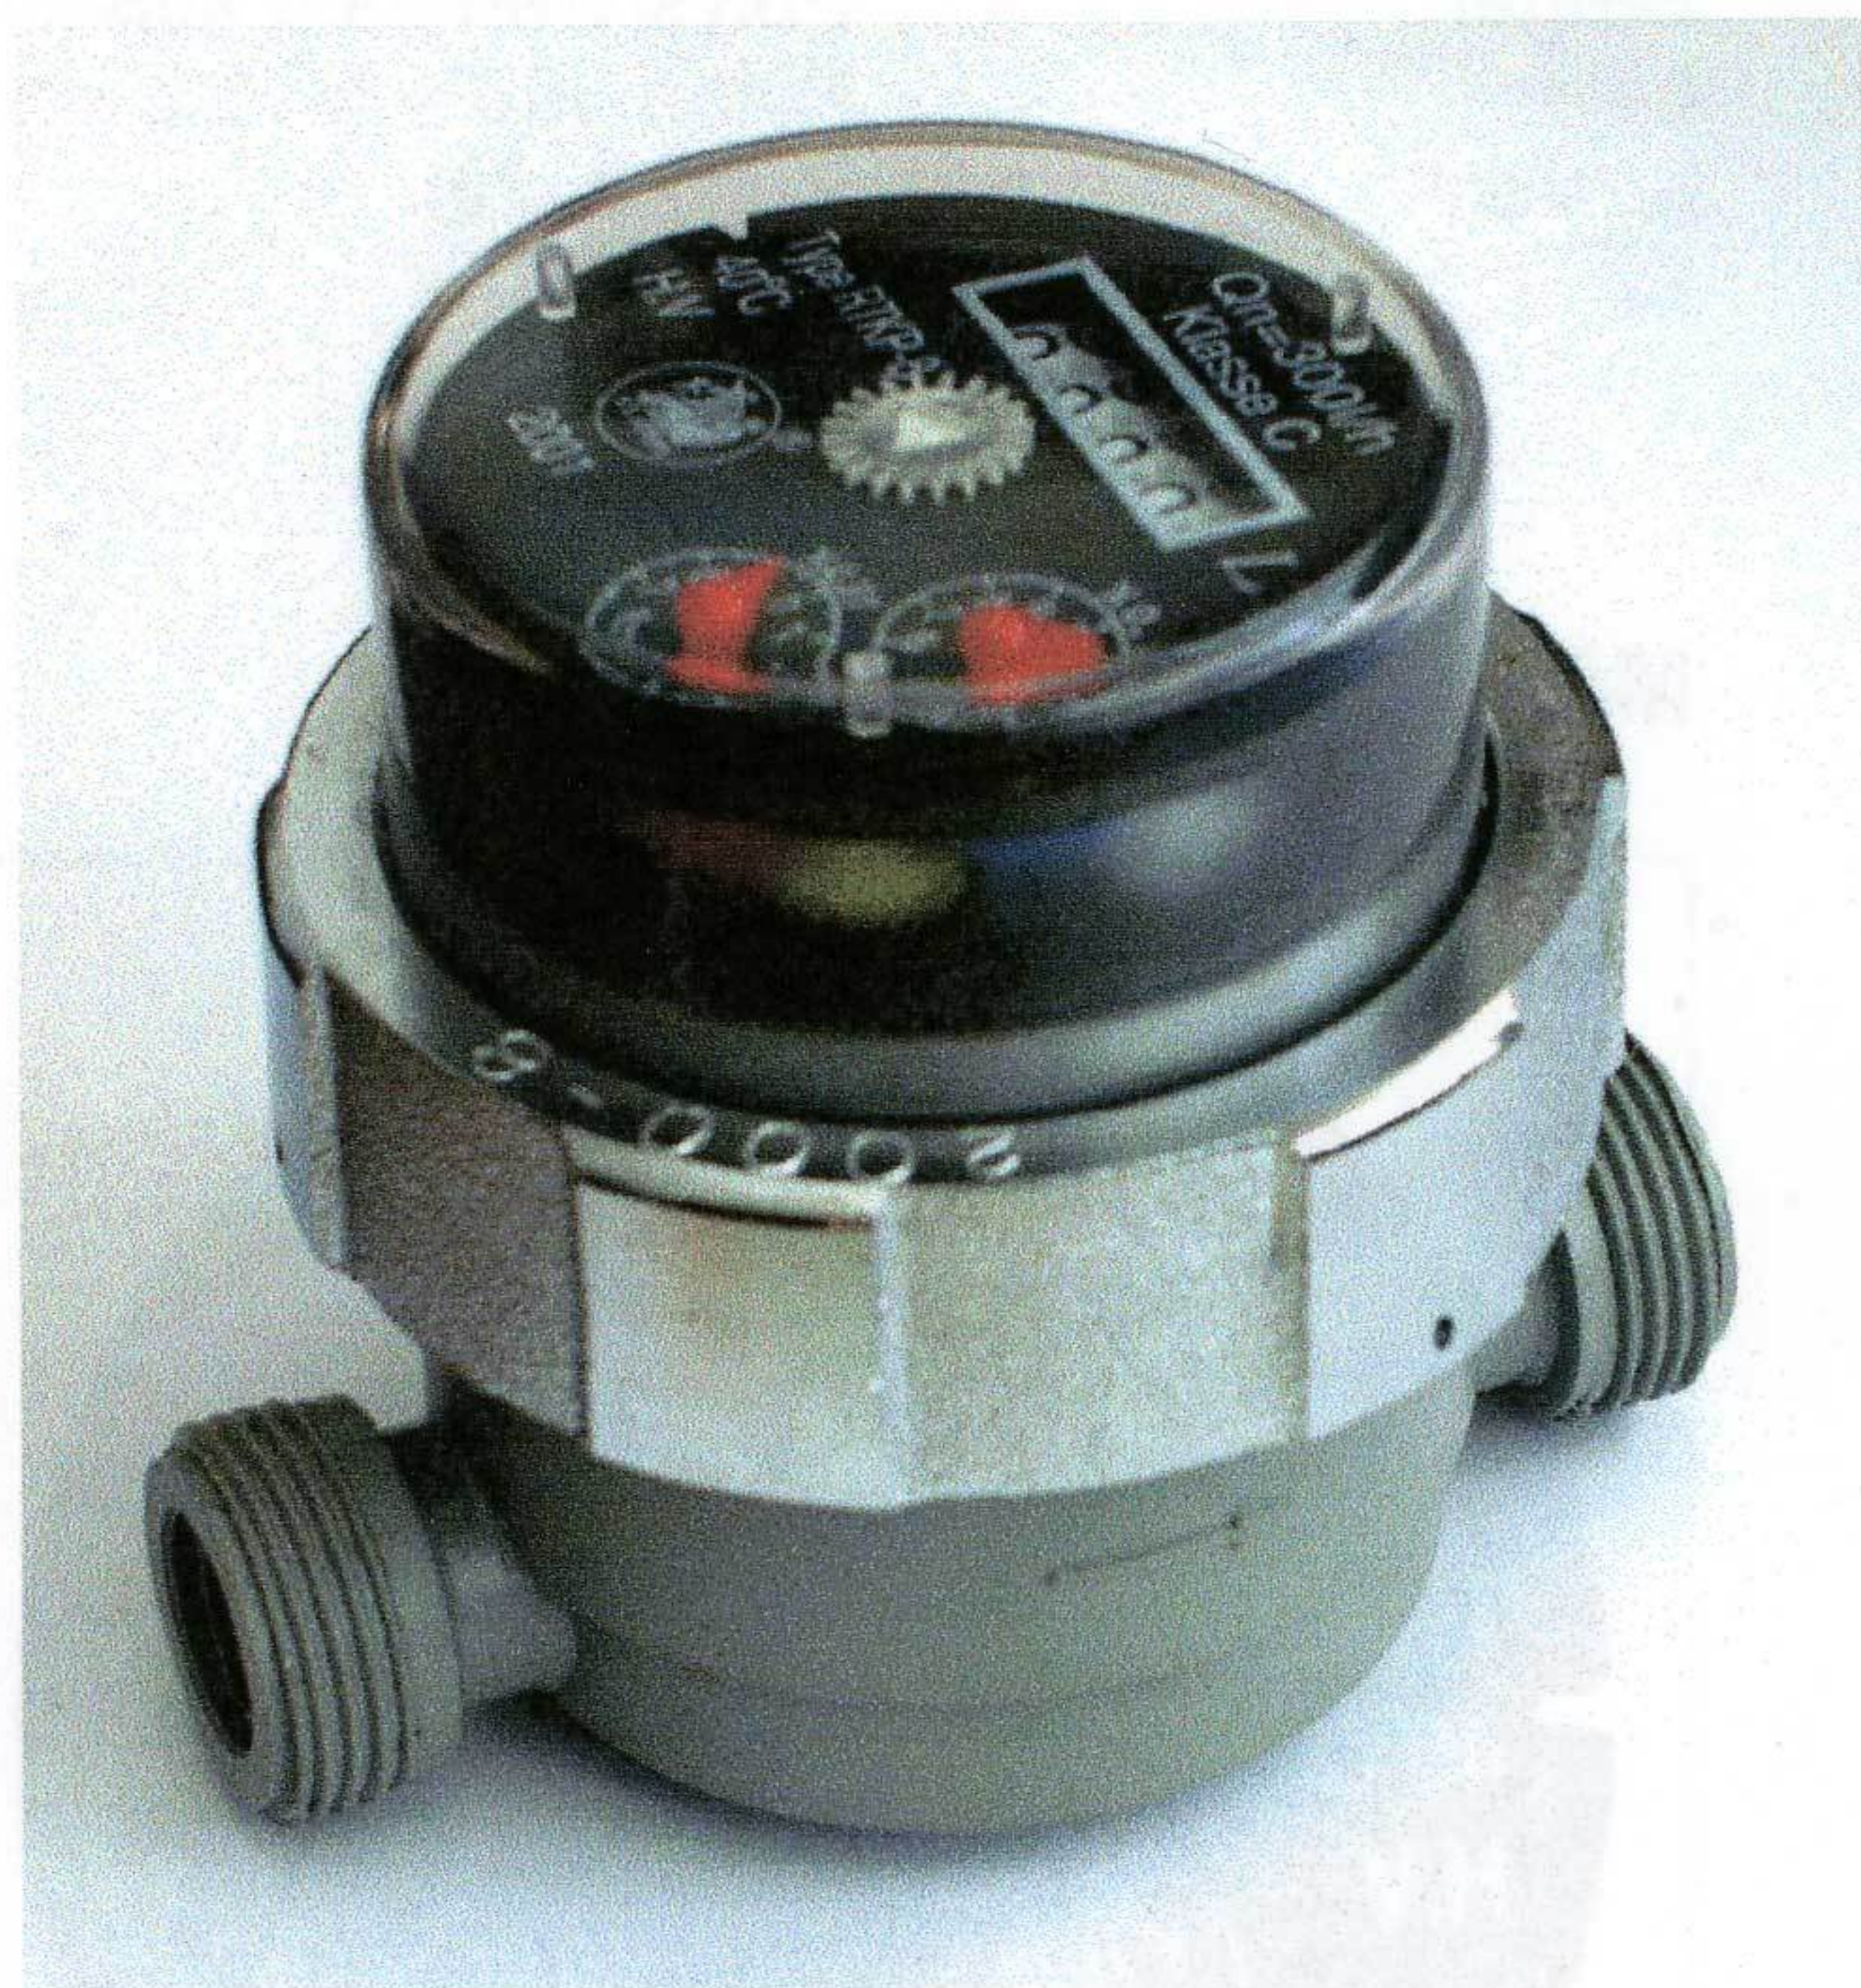

Anvendelse:

Vandmåleren er udviklet til måling af vandforbrug i boliger og i industrien.

Nøjagtighed:

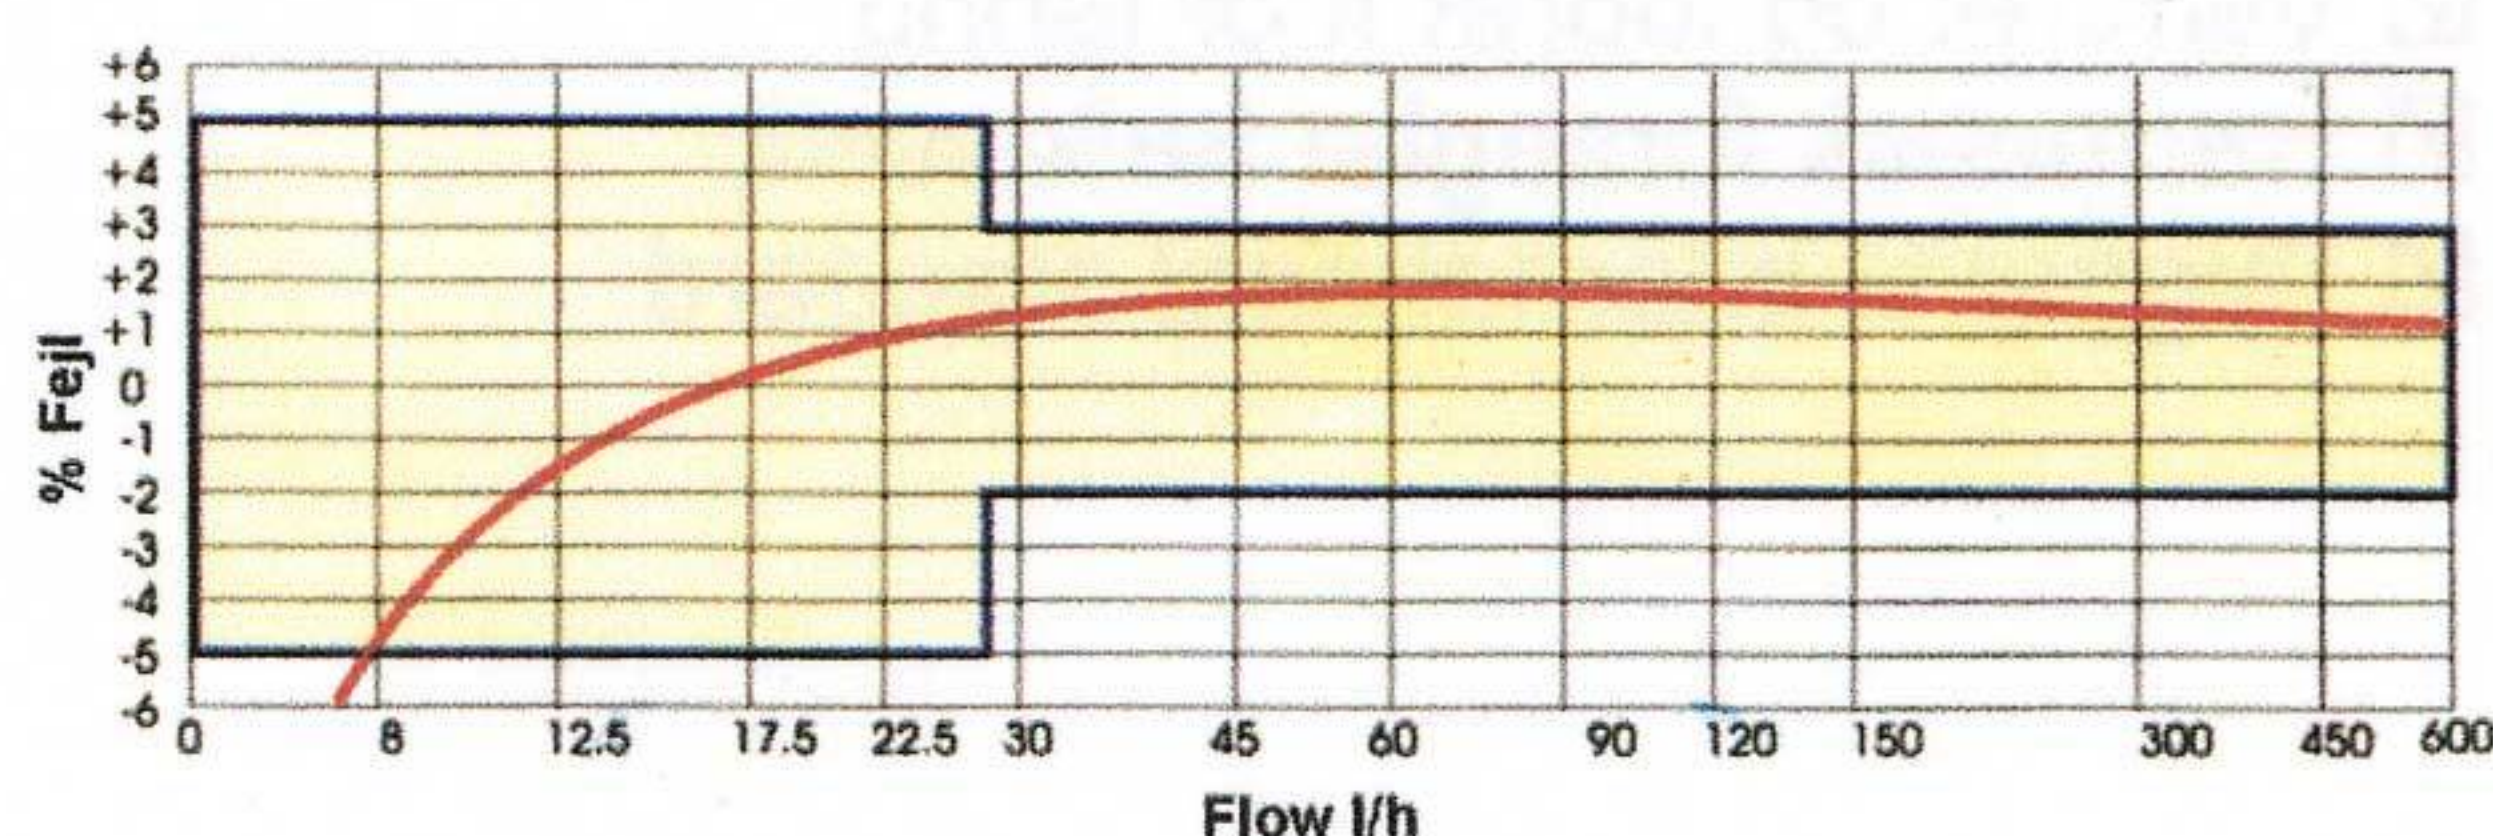


K.E. JEPSEN

Ambolten 2 - Postboks 301
2970 Hørsholm, Denmark
Tlf. 45 57 04 04 - Telefax 45 57 12 27
E-mail: jepsen@jepsen.dk
HomePage: www.jepsen.dk

Materialer:

Hus:	Kunststof
Tælleværk:	ABS plast
Ringstempel:	Polystyren med kulstof
Bæger	Polystyren med kulstof
Leje:	Nylon 666 + MoS2
Aksler:	Rustfrit stål
Si:	Polyethylen


Målerskive:

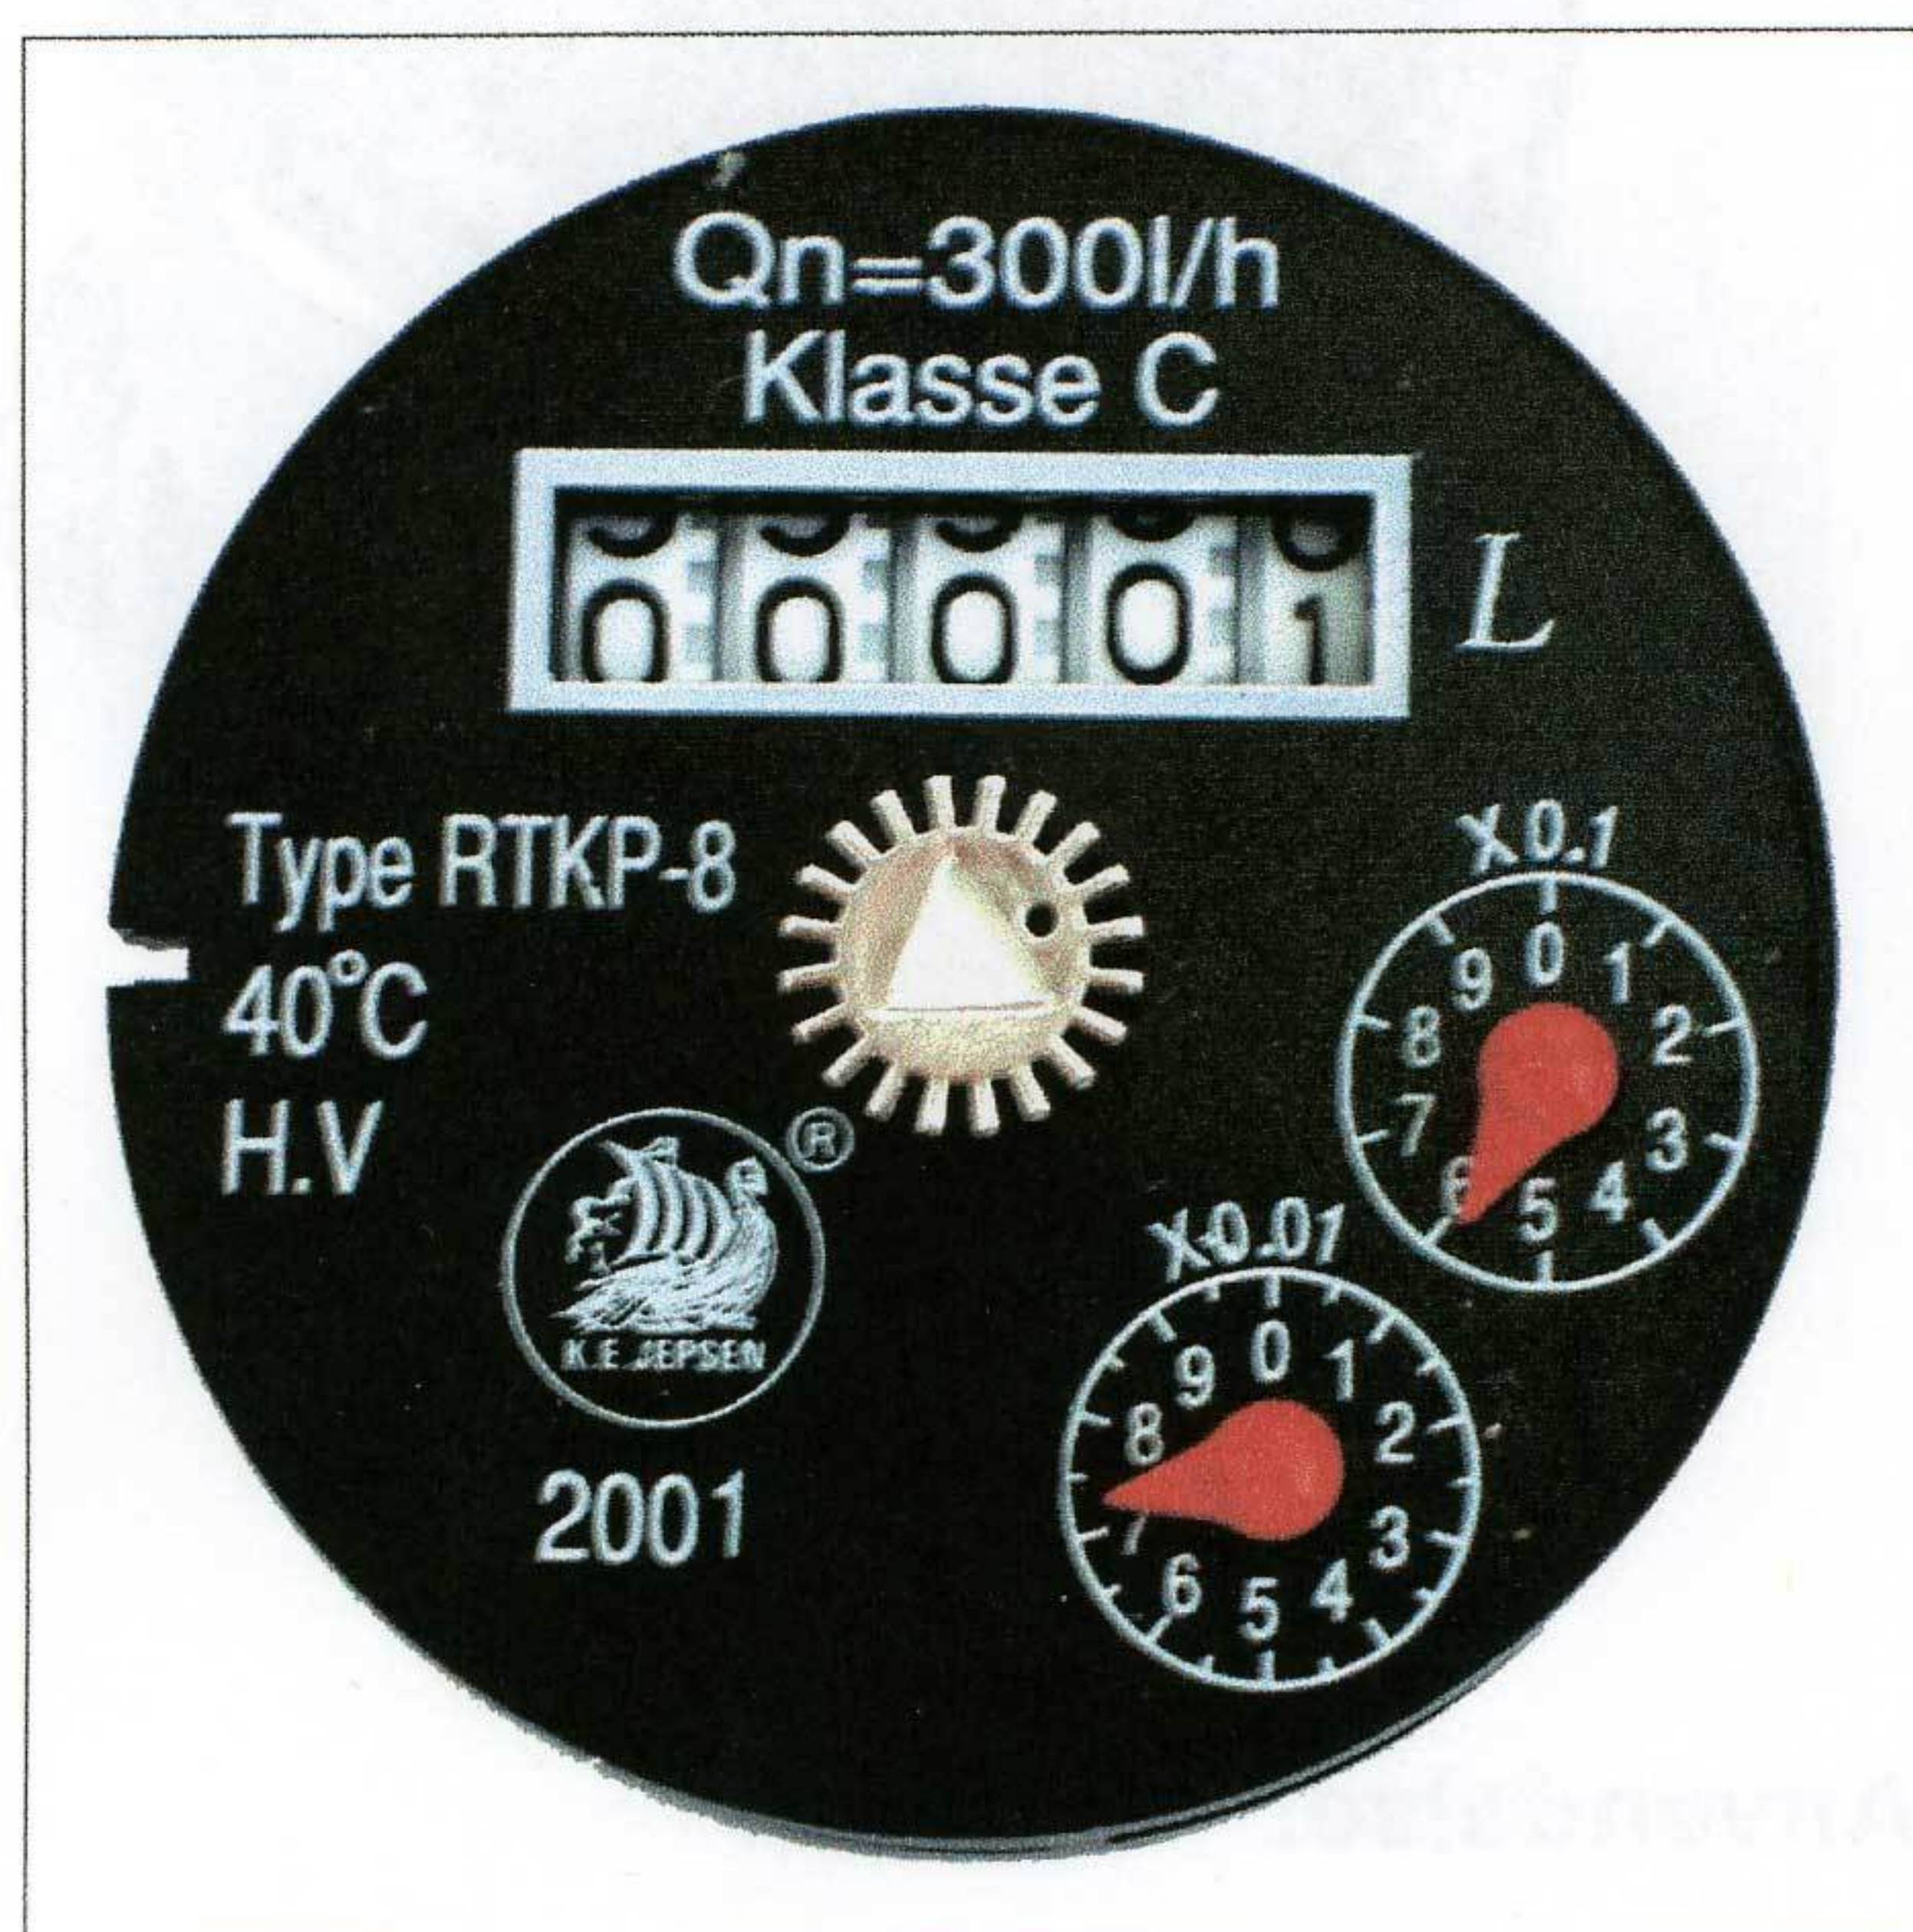

Særlige tekniske kendetegn:

- ✓ Volumetrisk fortrægningsmåler
- ✓ Stor nøjagtighed, også ved meget lave flow
- ✓ Meget lavt opstart flow. Derfor registreres også vandmængden ved dryppende vandhaner og "løbende" toiletter
- ✓ Vandret og lodret montering
- ✓ Hermetisk forseglet tælleværk
- ✓ Bygget til international standard

Målskitse:

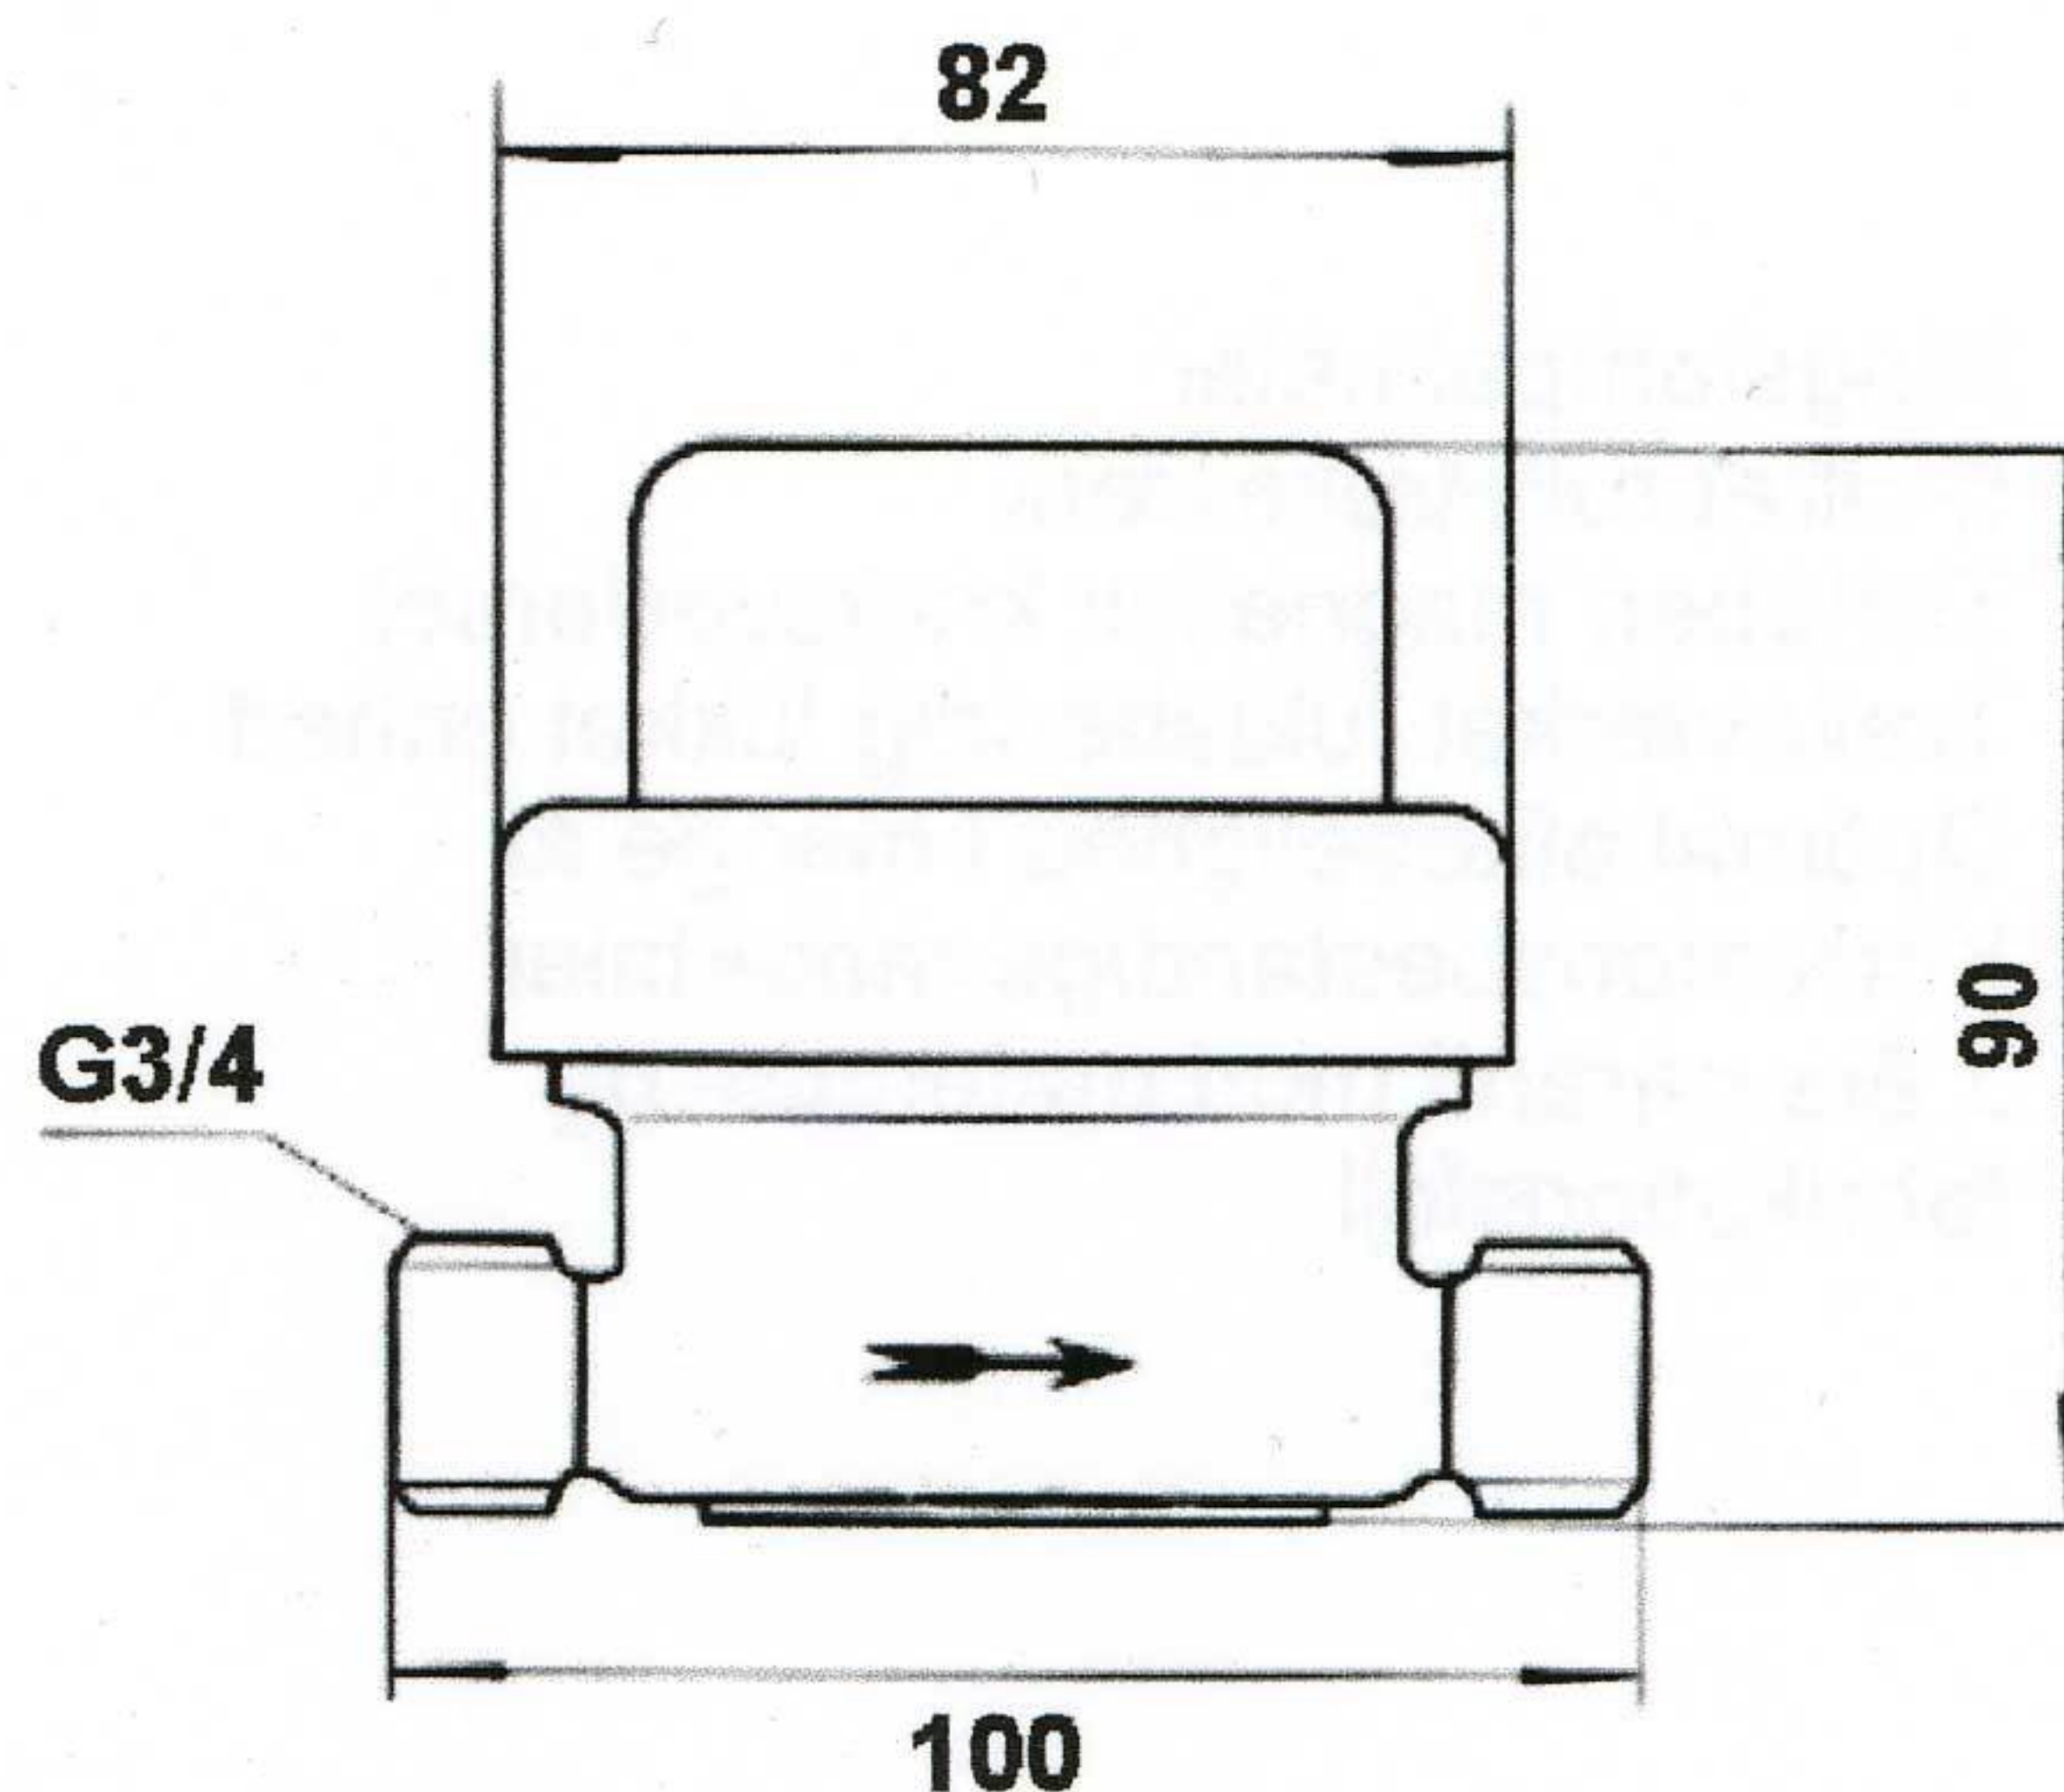

Montage:

Vandmåleren kan installeres både i vandret og lodret stilling. Vandflowet skal være i pilens retning.

Nye rørinstallationer bør gennemskylles, således at urenheder fjernes før vandmåleren installeres.

Kontrollér at vand i vandmåleren ikke er frosset til. Optø om nødvendigt isen.

OBS! Bemærk max. temperatur.

Undgå varmeskader på plastdele ved svejsning af flanger og tilslutninger. Anvend i stedet for vandmåleren et rørstykke af samme længde.

Pas på, at paksnor eller teflon for forskruninger ikke følger med vandet ind i vandmåleren.